

Při změně zapojení respektovat platné ČSN a ČSN EN.



P-321074 Ohaře čp.15

Ing. Ota Pour

Atelier Rubicon s.r.o. <small>Jiráskova 617/17, 470 01 Česká Lipa e-mail: info@atelierrubicon.com Tel.: +420602226651 www.atelierrubicon.com</small>	Projekt Multifunkční dům Ohaře čp.15	Investor Obec Ohaře
Profese ELEKTROINSTALACE	Adresa projektu Ohaře čp.15, 281 30 Ohaře	Číslo zakázky 738
Zodp. projektant Ing. Ota Pour ČKAIT 0500775		Status dok. -
Vypracoval Ing. Ota Pour ČKAIT 0500775	Název výkresu ROZVADĚČ RT	Měřítko ---
Schválil Ing. Ota Pour ČKAIT 0500775		Č. dok. D.1.4. E-06
		Aktuální revize
		Datum 30.03.2021


14.4.2021

Krytí = IP44/20

Pi = 16 kW

Ps = 7 kW

Provedení PLAST / OCEP pod omítku / na povrch

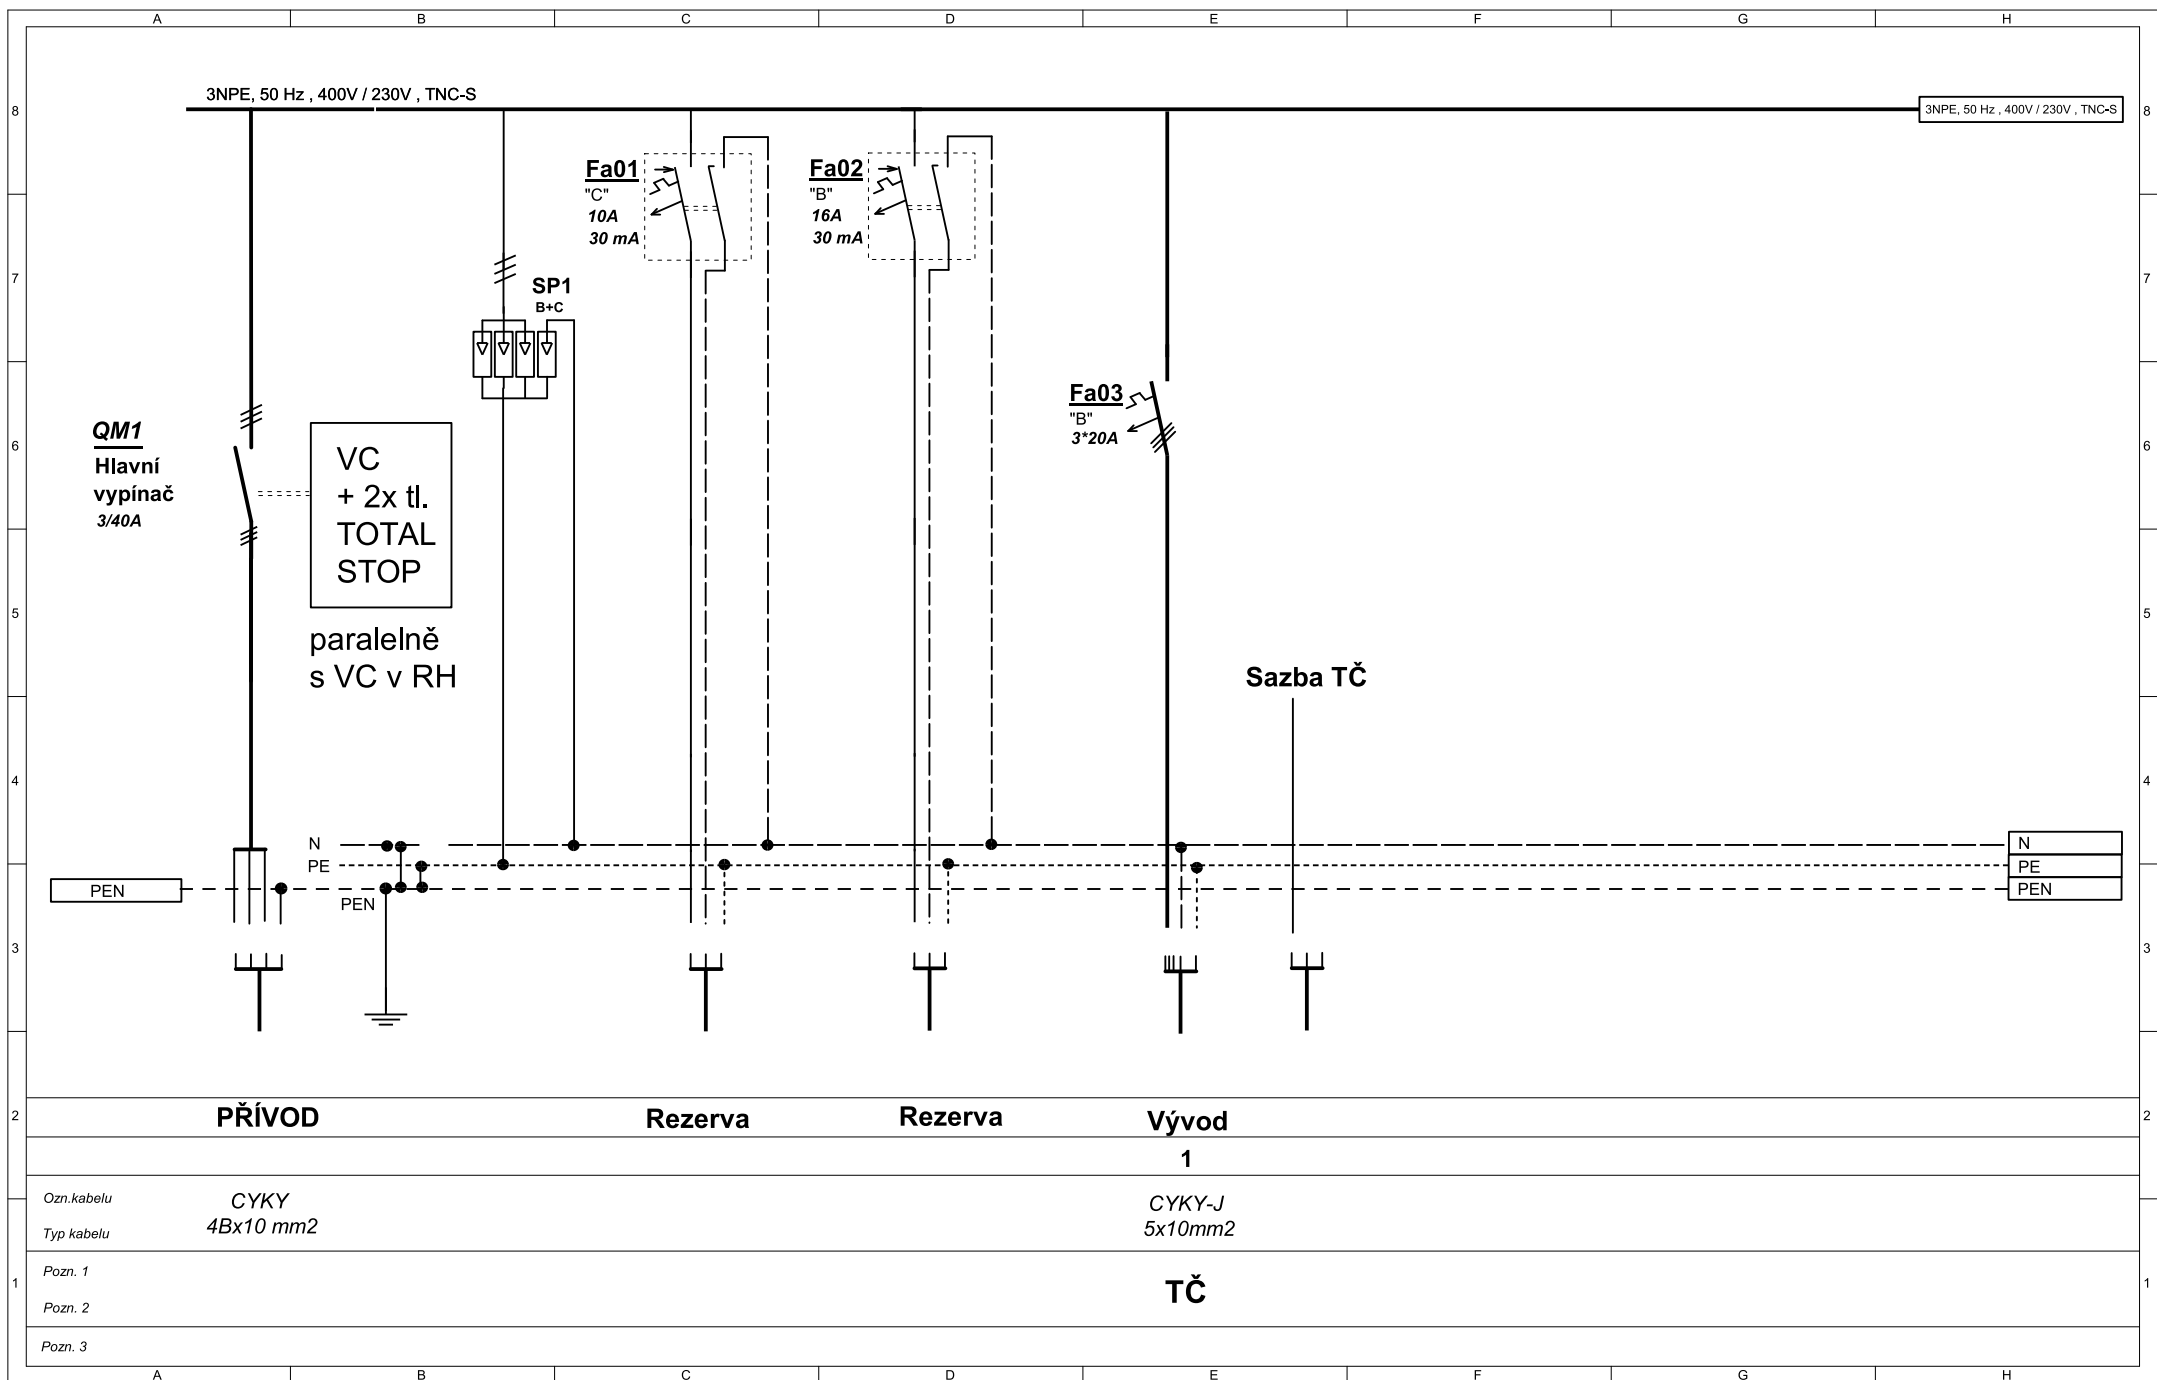

PLP - přípojnice lokálního pospojování

Přípojnice vyrovnání potenciálů
- přípojnice ekvipotencionálního pospojování

- 1 Základový zemnič - hromosvodní soustava
- 2
- 3 Rozváděč R1
- 4 Rozváděč ostatní
- 5 Plyn
- 6 Voda
- 7 Vytápění
- 8 Elektrické přístroje
- 9 Kovové prvky / velké
- 10 Přípojnice ekvipotencionálního pospojování

