

Při změně zapojení respektovat platné ČSN a ČSN EN.



P-321074 Ohaře čp.15

Ing. Ota Pour

Atelier Rubicon s.r.o. <small>Jiráskova 617/17, 470 01 Česká Lipa e-mail: info@atelierrubicon.com Tel.: +420602226651 www.atelierrubicon.com</small>	Projekt Multifunkční dům Ohaře čp.15	Investor Obec Ohaře
Profese ELEKTROINSTALACE	Adresa projektu Ohaře čp.15, 281 30 Ohaře	Číslo zakázky 738
Zodp. projektant Ing. Ota Pour ČKAIT 0500775		Status dok. -
Vypracoval Ing. Ota Pour ČKAIT 0500775	Název výkresu ROZVADĚČ RV	Měřítko ---
Schválil Ing. Ota Pour ČKAIT 0500775		Č. dok. D.1.4. E-09
		Aktuální revize
		Datum 30.03.2021


20.4.2021

Krytí = IP54/20

Pi = 4 kW

Ps = 1 kW

Provedení PLAST / OCEP pod omítku / na povrch

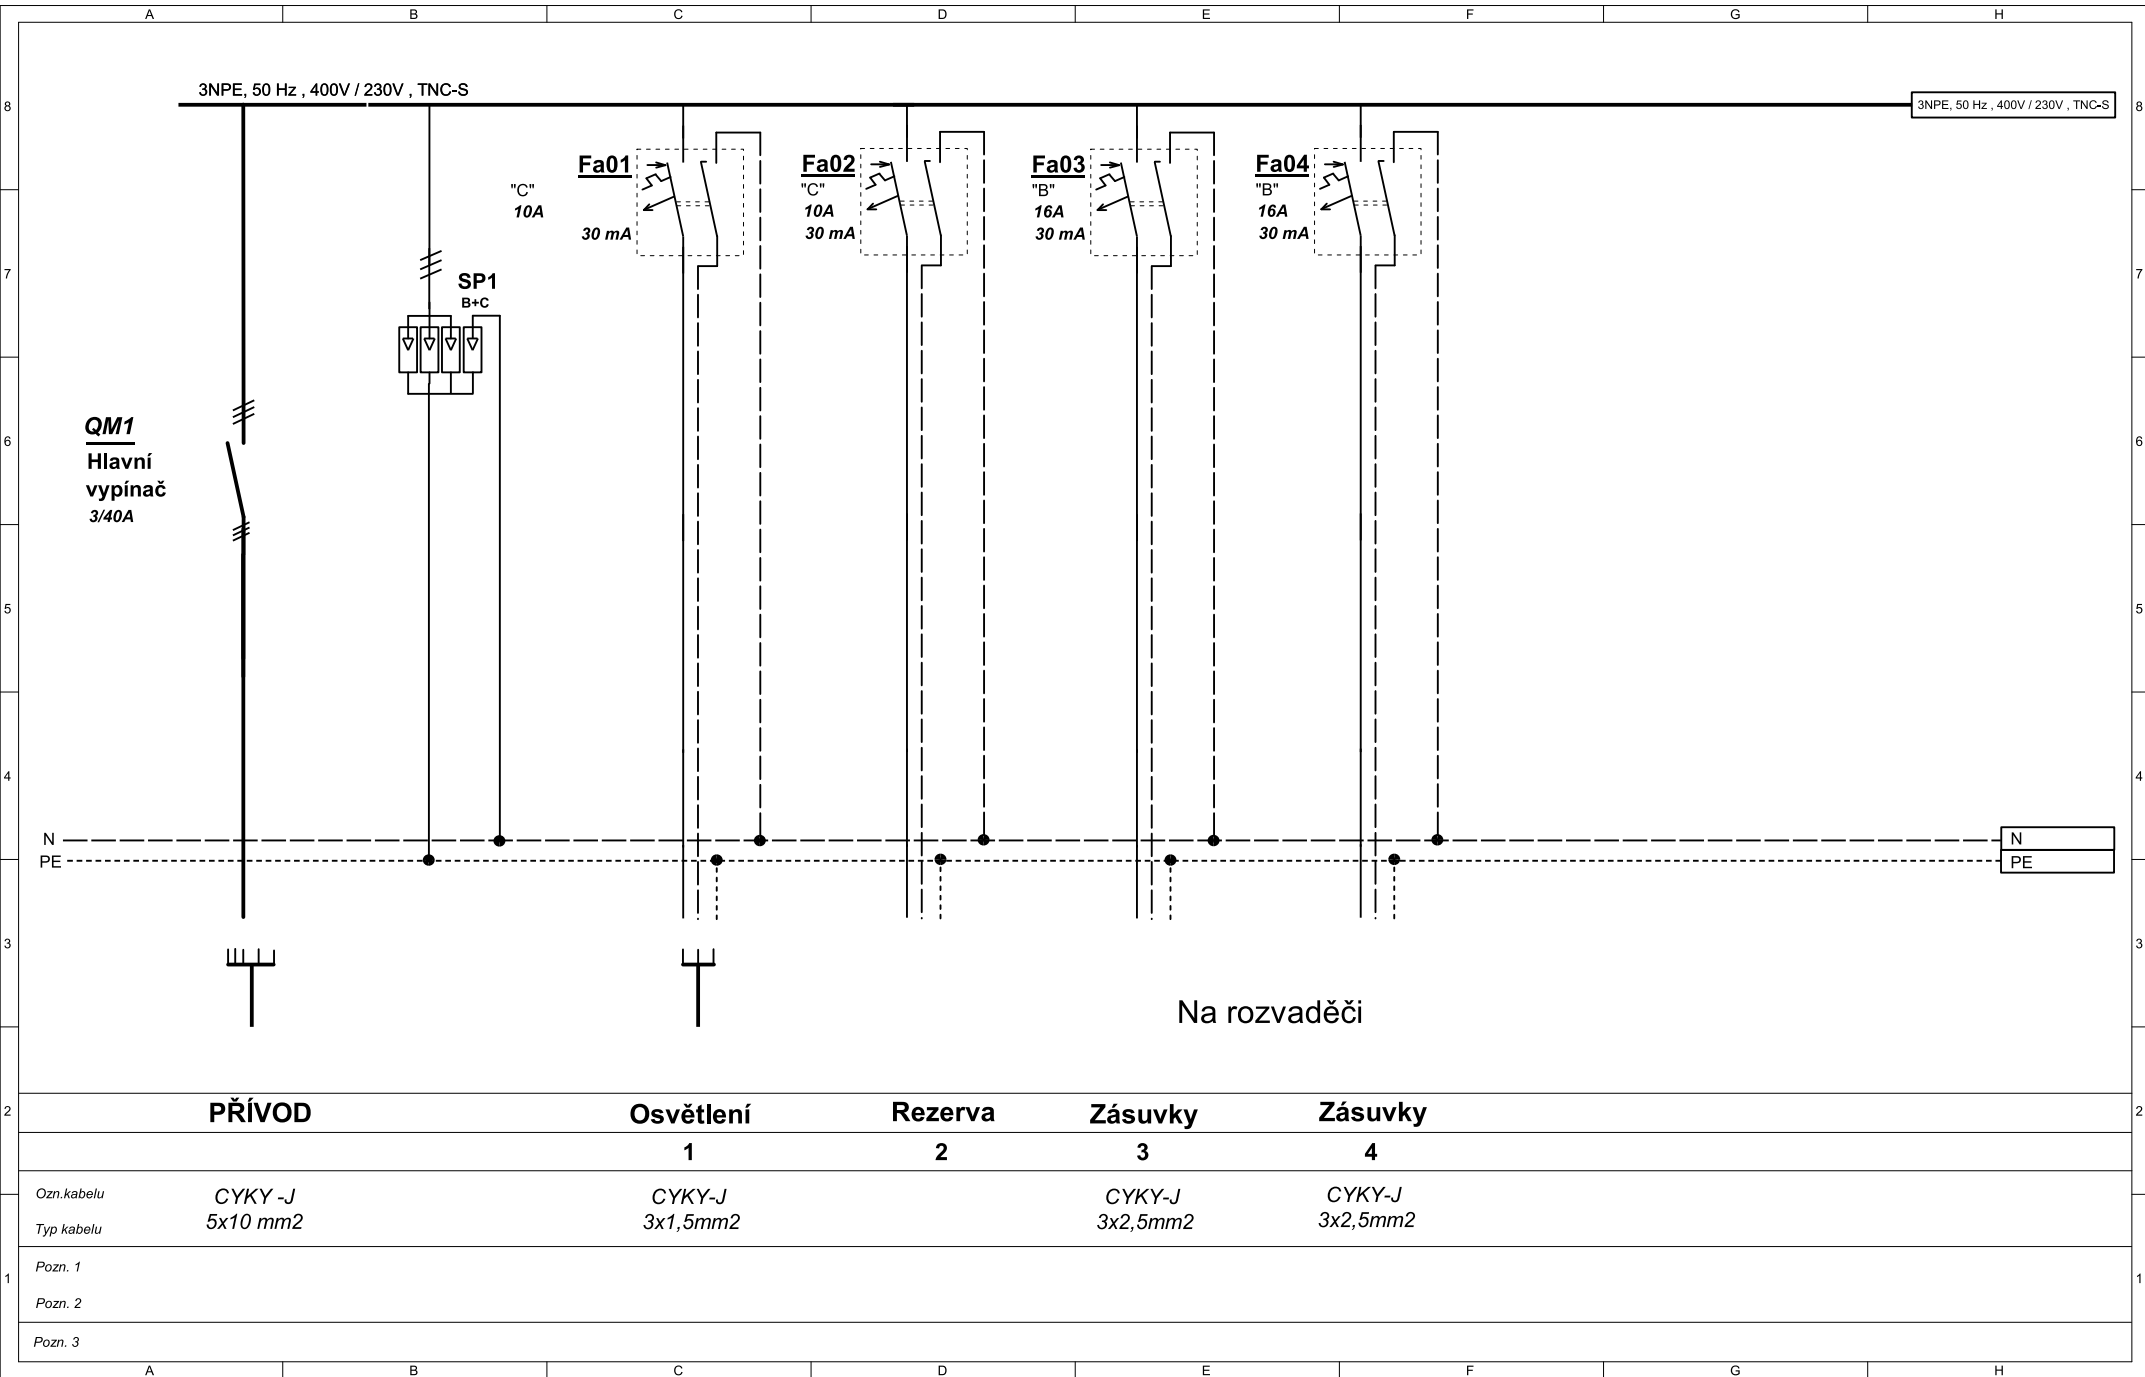

3NPE, 50 Hz, 400V / 230V, TNC-S

3NPE, 50 Hz, 400V / 230V, TNC-S

QM1
Hlavní
vypínač
3/40A

SP1
B+C

Fa01
"C"
10A
30 mA

Fa02
"C"
10A
30 mA

Fa03
"B"
16A
30 mA

Fa04
"B"
16A
30 mA

N
PE

N
PE

Na rozvaděči

PŘÍVOD

Osvětlení

Rezerva

Zásuvky

Zásuvky

1

2

3

4

Ozn. kabelu
Typ kabelu
CYKY -J
5x10 mm²

Ozn. kabelu
Typ kabelu
CYKY -J
3x1,5mm²

Ozn. kabelu
Typ kabelu
CYKY -J
3x2,5mm²

Ozn. kabelu
Typ kabelu
CYKY -J
3x2,5mm²

Pozn. 1

Pozn. 2

Pozn. 3

A B C D E F G H

